


Ограждение опоры газопровода от наезда
автотранспорта

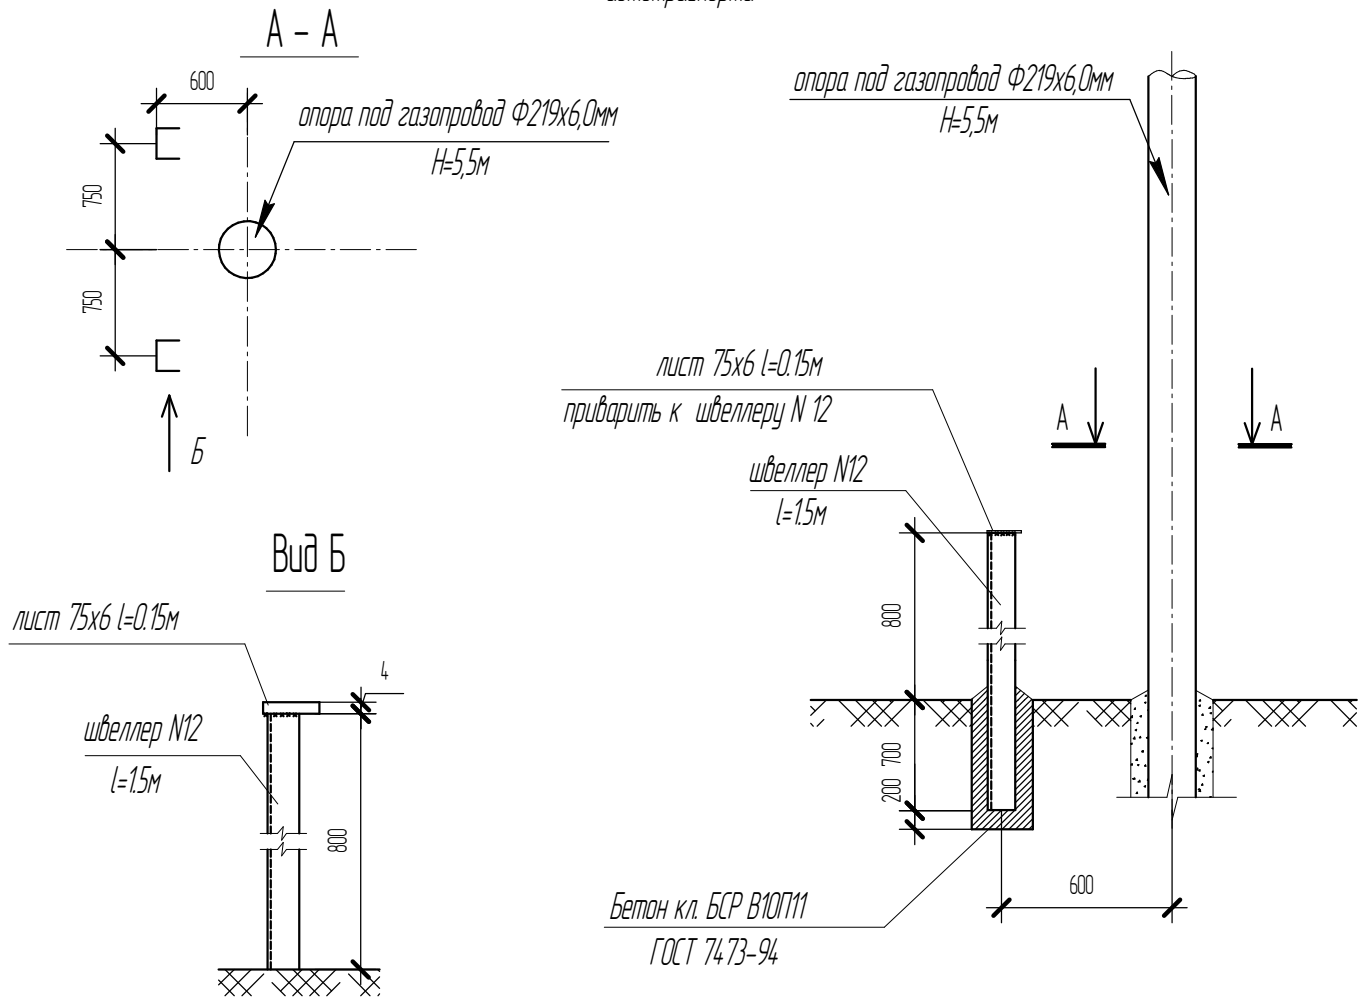

1. Ограждение окрасить слоем эмали по слою грунтовки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
1	ГОСТ 8240-89	Швеллер N12 $\text{л}=1,5 \text{ м}$	2	15,6	
2	ГОСТ 7473-94	Бетон кл. БСР В10П11	0,07		
3	ГОСТ 19903-74	Лист $75 \times 6 \text{ л}=0,15 \text{ м}$	2	0,53	

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14/2012/14 7А-ГСН		
ГИП		Романов			06.13	Техническое перевооружение энергетического хозяйства ОАО "Металлист-Самара", г.Самара, ул. Промышленности, 278		
Разраб.		Щербаков			06.13	Наружный газопровод среднего давления	Стадия	Лист
Проверил		Байков			06.13		Р	7
						Узел Г	ООО "Новые технологии"	